
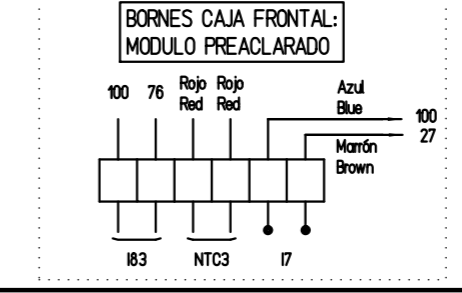
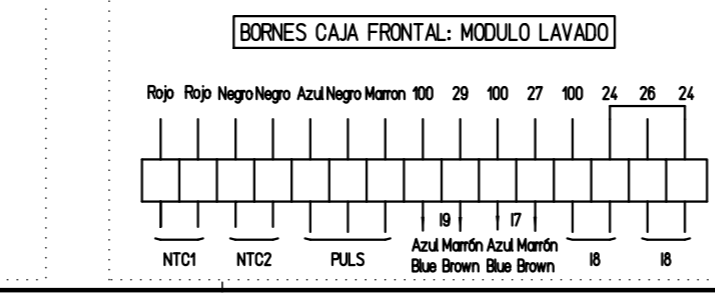
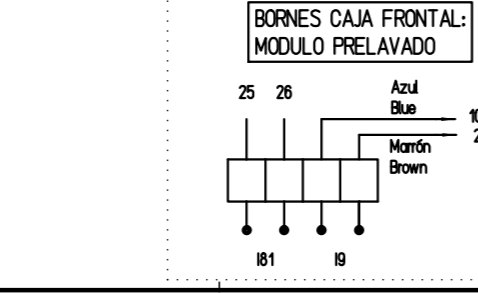
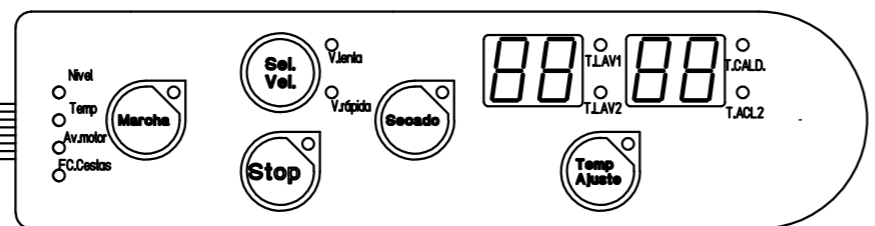


COMUTACION DE RESISTENCIAS CUBA-CALDERIN:
 - SOLTAR EL CABLE "200" DEL CONTACTOR C2
 - CONECTAR EL CABLE "200" AL TERMINAL "21" DE C1
 - CONECTAR EL CABLE SUMINISTRADO "280" AL TERMINAL "22" DE C1 Y AL TERMINAL "A2" DE C2

(2)

(1) K9: RELE AUX. DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
 K9: RELE AUX. DOSIFICADOR DETERGENTE
 A instalar por el suministrador de Detergente-Abillantador

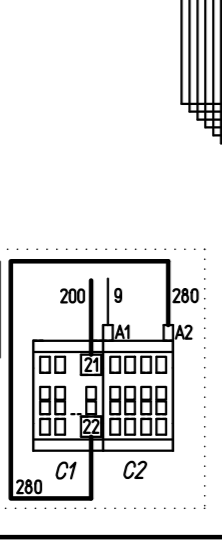

3	CORRECCION CONTACTOS 17 Y 19 (NC. 1.	23/11/06
2	ACTUALIZACION SISTEMA CV	08/05/06
1	AJUSTES DE PROTECCIONES Y CONEXIONADO	17/02/05
No.	DESCRIPCION MODIFICACION	FECHA
Realizado	Fecha	Nombre
V.B.*	23/11/06	BOGORZA
ESCALA	1:1	
DESCRIPCION	CODIGO	
ESQ. ELECTRONICO ST-3500 ELECTRONICO	2900718	
MAQUINA	PROYECTO/ MODELO	
ST-3500	TUNEL LAVADO	

MODELOS: ST3500